

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburger Straße 128-134
88276 Berg

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Hilfsstromschalter, zwangsöffnend
Control switch with direct opening action
1.16000.990_0000

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200):2010-04; EN 60947-5-1:2004/A1:2009
DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09; EN 60947-1:2007/A1:2011/A2:2014

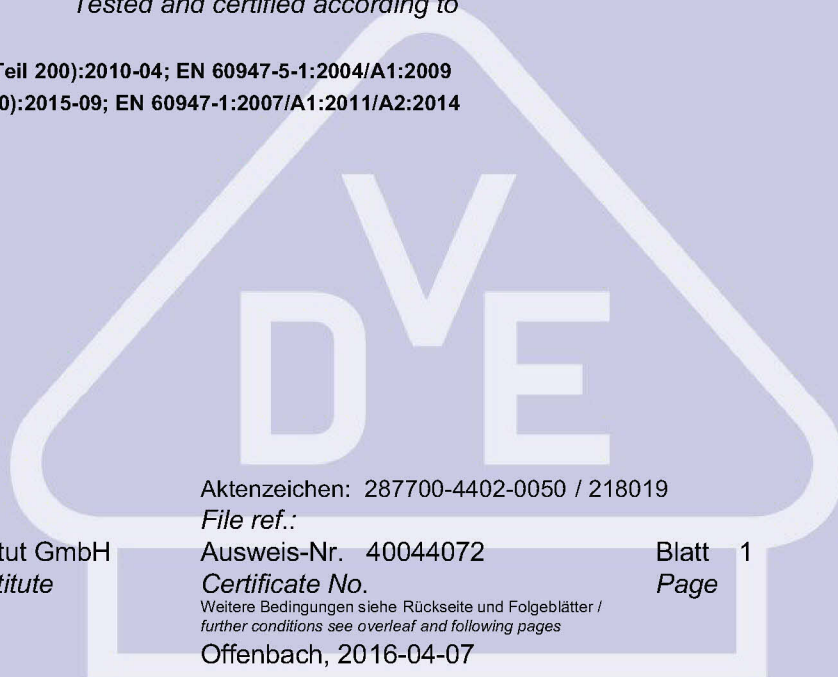

Aktenzeichen: 287700-4402-0050 / 218019

File ref.:

Ausweis-Nr. 40044072

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2016-04-07

Blatt 1

Page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
RAFI GmbH & Co. KG, Ravensburger Straße 128-134, 88276 Berg

Aktenzeichen / *File ref.*
287700-4402-0050 / 218019 / CC2 / F

Datum / *Date*
2016-04-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044072.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044072.

Hilfsstromschalter, zwangsöffnend *Control switch with direct opening action* 1.16000.990_0000

Typ(en) / *Type(s)*

1.16000.990_0000

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) <i>Rated operating voltage (Ue)</i>	120 V a. c. 125 V d. c.
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) <i>Rated operating current (Ie)</i>	1,5 A a. c. 0,55 A d. c.
Gebrauchskategorie <i>Utilization category</i>	AC-15 DC-13
Konventioneller thermischer Strom (Ith) <i>Conventional thermal current (Ith)</i>	2,5 A
Bemessungsfrequenz <i>Rated frequency</i>	50/60 Hz; d.c.
Polzahl <i>Number of poles</i>	1-polig Wechsler Form Za, Öffner zwangsöffnend <i>1-pole change over form Za, NC contact direct opening action</i>
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom <i>Rated conditional short circuit current</i>	1000 A
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) <i>Kind of short circuit protective device</i>	Sicherung 1,5 A gG flink <i>fuse 1,5 A gG quick</i>
Bemessungsisolationsspannung (Ui) <i>Rated insulation voltage (Ui)</i>	250 V NC contact 200 V NO contact
Bemessungsstoßspann. Festigkeit (Uimp) <i>Rated impulse withstand voltage (Uimp)</i>	2,5 kV
Verschmutzungsgrad <i>Degree of pollution</i>	2
Überspannungskategorie <i>Overvoltage category</i>	II
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 40 nur Betätiger / actuator only

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40044072 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
RAFI GmbH & Co. KG, Ravensburger Straße 128-134, 88276 Berg

Aktenzeichen / *File ref.*
287700-4402-0050 / 218019 / CC2 / F

Datum / *Date*
2016-04-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044072.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044072.

Anschlussart
Type of termination

Lötanschluß
solder terminal

Umgebungs- temperatur
Ambient temperature

-5 °C bis/to +40 °C

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40044072

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
RAFI GmbH & Co. KG, Ravensburger Straße 128-134, 88276 Berg

Aktenzeichen / *File ref.*
287700-4402-0050 / 218019 / CC2 / F

Datum / *Date*
2016-04-07

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044072.
This supplement is part of the Certificate No. 40044072.

Hilfsstromschalter, zwangsöffnend
Control switch with direct opening action
1.16000.990_0000

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/ <i>Reference</i>	RAFI GmbH & Co. KG
30000525	Ravensburger Straße 128-134
	D-88276 BERG

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
RAFI GmbH & Co. KG, Ravensburger Straße 128-134, 88276 Berg

Aktenzeichen / *File ref.*
287700-4402-0050 / 218019 / CC2 / F

Datum / *Date*
2016-04-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044072.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044072.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.